



162200340180
2016.03.30-2022.03.29

检 测 报 告

Report for Analysis

项目名称: 2021 年度日常环境监测服务

委托单位: 泸州兴泸环境有机处理有限公司

受检单位: 泸州兴泸环境有机处理有限公司

检测类别: 委托检测

报告编号: HJ202100719

报告日期: 2021 年 5 月 29 日

中科检测技术服务(重庆)有限公司

CAS Testing Technical Services (Chongqing) Co., Ltd.

地址: 重庆市北碚区云禾路 74 号两江新区科技科创中心 G7-5

Add: G7-5, Sci-Tech Innovation Centre, Liangjiang New Area, No.74, Yunhe Road, Beibei District, Chongqing

邮编: 400714 电话/传真: (023)68200500

Code: 400714

TEL/FAX: (023)68200500

报 告 说 明

- 1、 委托单位在委托前应说明检测目的，凡是污染事故调查、环保验收检测、仲裁及鉴定检测需在委托书中说明，并由本公司按规范采样、检测。委托送样检测报告不作为验收、成果鉴定和评价用。
- 2、 报告无本公司检验检测专用章、骑缝章， 章无效。
- 3、 报告无审核、批准人签字无效。
- 4、 报告不得涂改、增删。
- 5、 未经本公司允许，报告不得用于广告宣传。
- 6、 除非另有说明，报告只对本次采样/收到样品的检测结果负责。
- 7、 未经本公司书面许可，不得部分复制（全文复制除外）本报告；全文复制报告未重新加盖本公司检验检测专用章无效。
- 8、 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况，排放标准/限值标准由客户指定。
- 9、 除客户申请并支付样品管理费，所有超过标准规定时效的样品均不再做留样。
- 10、 如对检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。对不能保存的特殊样品，本公司不予受理。
- 11、 除客户合同约定并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 12、 投诉举报电话：(023)68200882 / 12315 / 12369。

受泸州兴泸环境有机处理有限公司委托,于2021年5月25日对其有组织废气进行了检测,采样地址为四川省泸州市纳溪区新乐镇长安村83号。

一、企业概况

表 1-1 受检单位信息一览表

受检单位	泸州兴泸环境有机处理有限公司	受检地址	四川省泸州市纳溪区新乐镇长安村83号
备注:以上信息由客户提供。			

二、检测人员

表 2-1 检测人员

采样人员	谭健、谢永攀、刘洪元
------	------------

三、检测项目

表 3-1 检测点位及项目一览表

检测类别	检测点位	采样/检测时间	检测项目	检测频次
有组织废气	锅炉废气排放口 1#	2021 年 5 月 25 日	氮氧化物	3 次/天, 共 1 天
	锅炉废气排放口 2#			

***** 接下页 *****

四、检测结果

表 4-1 锅炉废气排放口 1#检测结果表

检测项目		检测结果			标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次		
烟气参数	温度	59.9	68.6	67.0	/	℃
	流速	7.0	7.2	7.4	/	m/s
	标干流量	5.26×10^3	5.26×10^3	5.40×10^3	/	m ³ /h
	含氧量	7.1	7.0	7.0	/	%
氮氧化物	实测浓度	107	111	115	/	mg/m ³
	排放浓度	135	139	144	200	mg/m ³
	排放速率	0.563	0.584	0.621	/	kg/h

备注: 1、“/”表示该标准限值中未对该项目作要求;
2、该公司所用燃料为天然气,以 3.5%的基准氧含量进行折算;
3、标准限值参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中表 2 燃气锅炉,标准限值由客户提供;
4、排气筒高度为 15m。

表 4-2 锅炉废气排放口 2#检测结果表

检测项目		检测结果			标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次		
烟气参数	温度	66.2	63.9	64.6	/	℃
	流速	5.1	6.2	5.5	/	m/s
	标干流量	3.75×10^3	4.56×10^3	4.06×10^3	/	m ³ /h
	含氧量	1.9	2.0	1.9	/	%
氮氧化物	实测浓度	178	173	176	/	mg/m ³
	排放浓度	163	159	161	200	mg/m ³
	排放速率	0.668	0.789	0.715	/	kg/h

备注: 1、“/”表示该标准限值中未对该项目作要求;
2、该公司所用燃料为天然气,以 3.5%的基准氧含量进行折算;
3、标准限值参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中表 2 燃气锅炉,标准限值由客户提供;
4、排气筒高度为 15m。

***** 接下页 *****

地址: 重庆市北碚区云禾路 74 号两江新区科技科创中心 G7-5

Add: G7-5, Sci-Tech Innovation Centre, Liangjiang New Area, No.74, Yunhe Road, Beibei District, Chongqing

邮编: 400714 电话/传真: (023)68200500

Code: 400714 TEL/FAX: (023)68200500

五、检测方法标准

表 5-1 检测方法标准表

检测项目	检测方法	方法依据	检出限
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	HJ 693-2014	3mg/m ³

六、检测仪器设备


表 6-1 检测仪器设备表

仪器设备名称	型号/规格	仪器编号	检定/校准有效期
自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H	CASCQTS-A0003	2022/02/01


七、工艺流程图及采样点位示意图

废气处理工艺流程图

锅炉废气排放口 1#

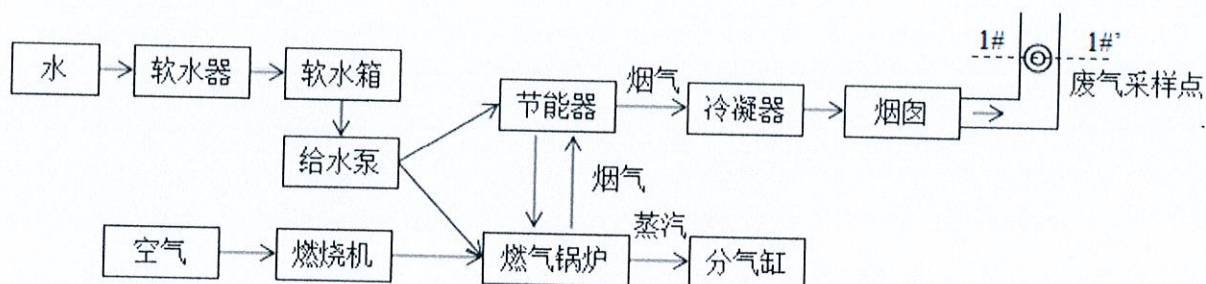

锅炉废气排放口 2#

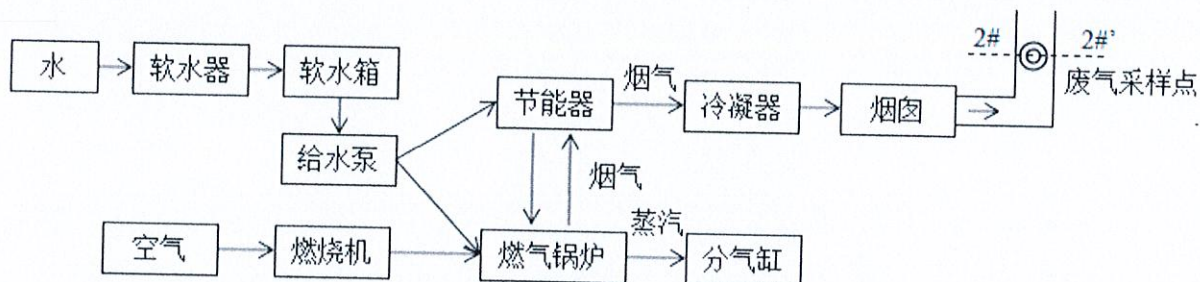

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云禾路 74 号两江新区科技科创中心 G7-5

Add: G7-5, Sci-Tech Innovation Centre, Liangjiang New Area, No.74, Yunhe Road, Beibei District, Chongqing

邮编: 400714 电话/传真: (023)68200500

Code: 400714 TEL/FAX: (023)68200500

报告编号: HJ202100719

页码: 4 / 4

采样点位示意图



图例: ◎ 有组织废气采样点

***** 报告结束 *****

编制: 张强

2021年5月29日

审核: 黄印

2021年5月29日

签发: 张强

2021年5月29日

中科检测技术服务（重庆）有限公司

(检验检测专用章)

地址: 重庆市北碚区云禾路74号两江新区科技科创中心 G7-5

Add: G7-5, Sci-Tech Innovation Centre, Liangjiang New Area, No.74, Yunhe Road, Beibei District, Chongqing

邮编: 400714 电话/传真: (023)68200500

Code: 400714 TEL/FAX: (023)68200500